



■ 延べ通水量による残留塩素除去率の変化 (原水の残留塩素濃度 0.2mg/l の場合)

※JIS S 3201 に準じた試験 (原水濃度 2mg/l) 結果から算出

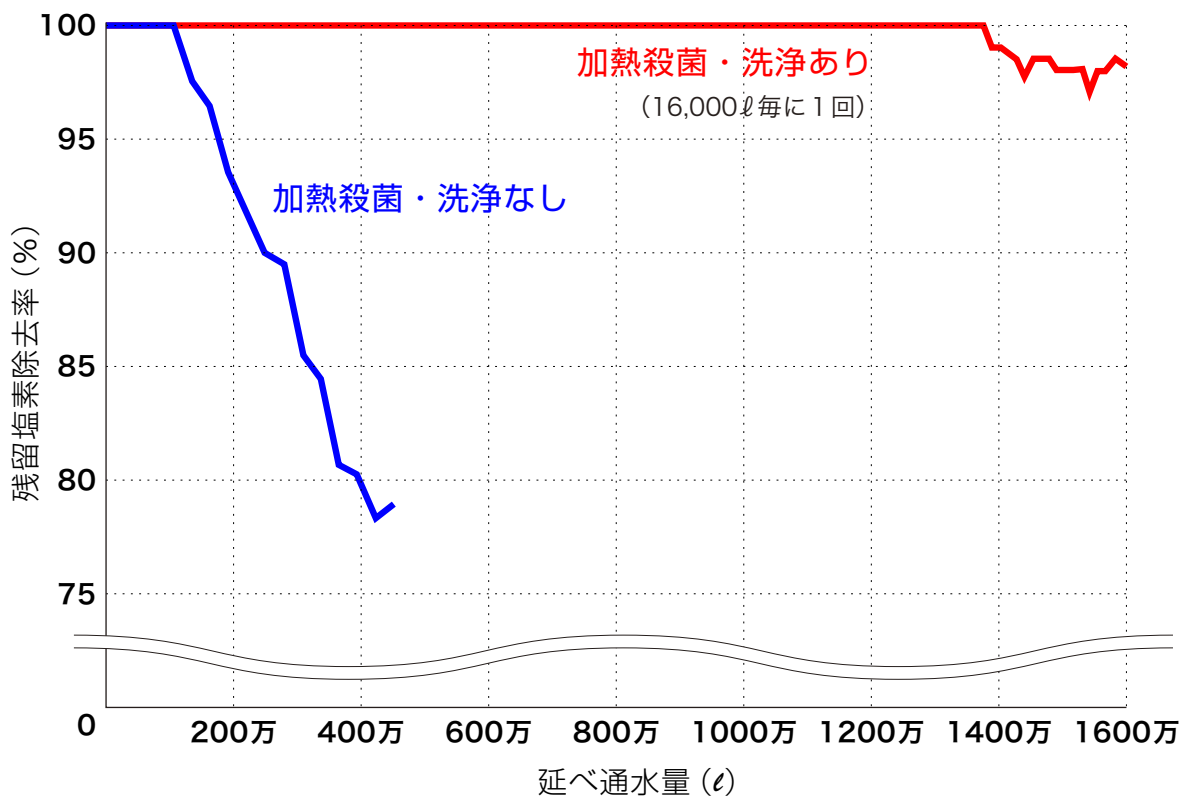

■ 一日の通水量による活性炭交換時期の目安 (ろ過流量 20 l/min 仕様の場合)

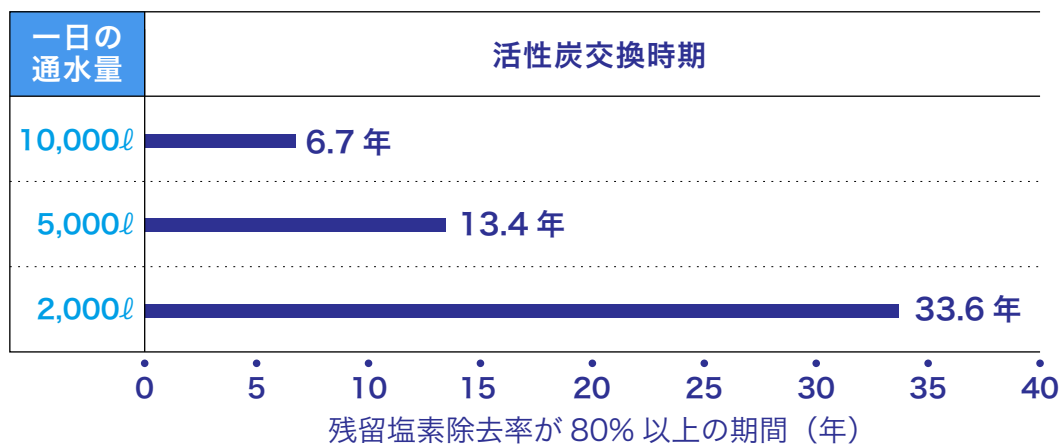

※一般家庭での1日の平均水道使用量は約1,000 lとされています。(1,000 l = 1 m<sup>3</sup> = 1t)